




Installationen skal altid udføres med sikkerhedsudstyr efter gældende normer.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| —X— Hovedhane | —F— Termometer |
| —X— Afspærringsventil | —M— Manometer |
| —X— Kontraventil | —T— T stykke med 1/2" til føler |
| —S— Snavssamler | —C— Cirkulationspumpe |
| —T— Termostatventil | —V— Varmemåler (110 mm 3/4" pasrør) |
| —D— Trykdifferensventil (placeres på frem eller retur efter ventilfabrikantens anvisninger) | |

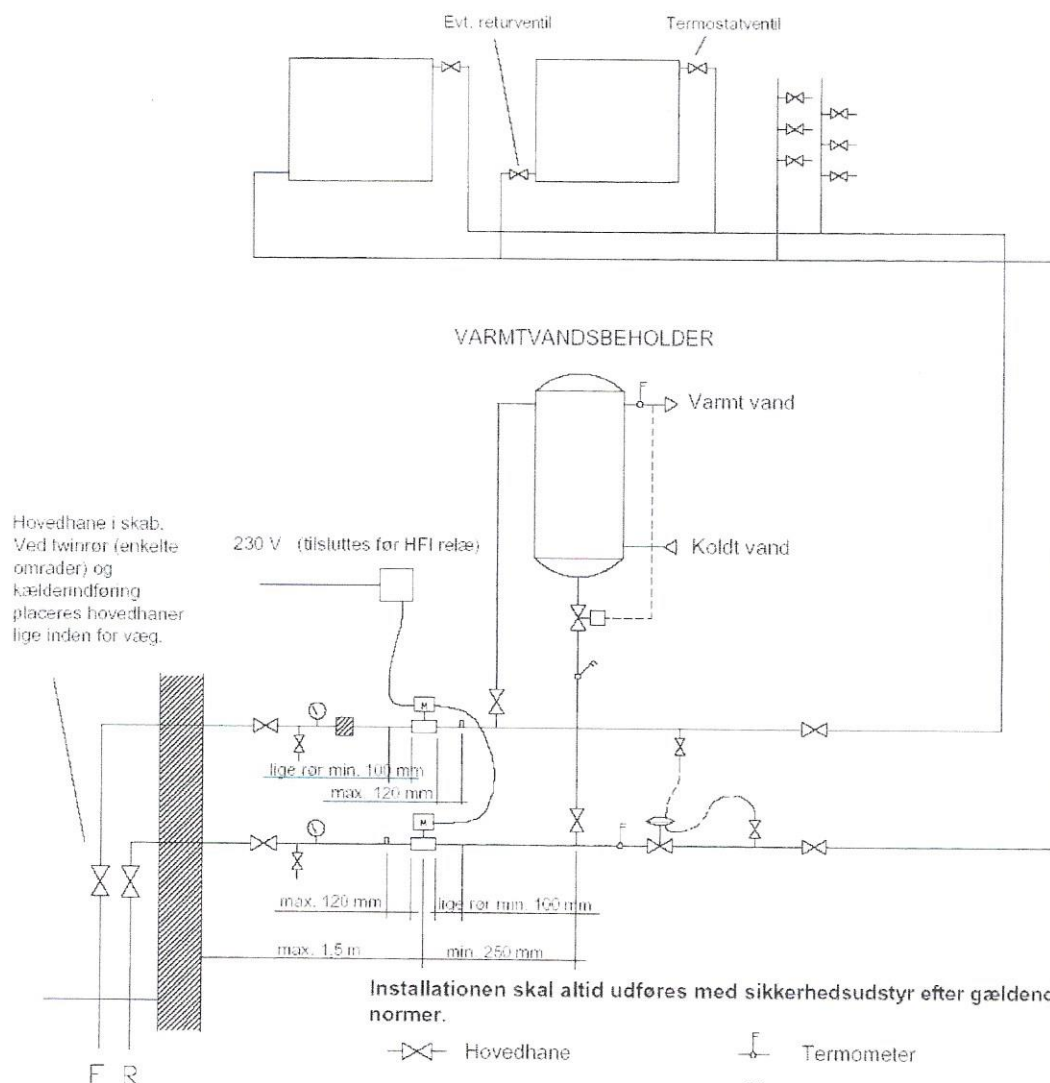


Vemb Varmeværk A.m.b.a.
Tlf.: 9748 1699

DIREKTE ANLÆG

Villa installation med varmtvandsbeholder

TECN./INC. EA/BA	KL-NR.
MÅL	TECN.NR
DATO 10.01.2007	GODKENDT
REV DATO	

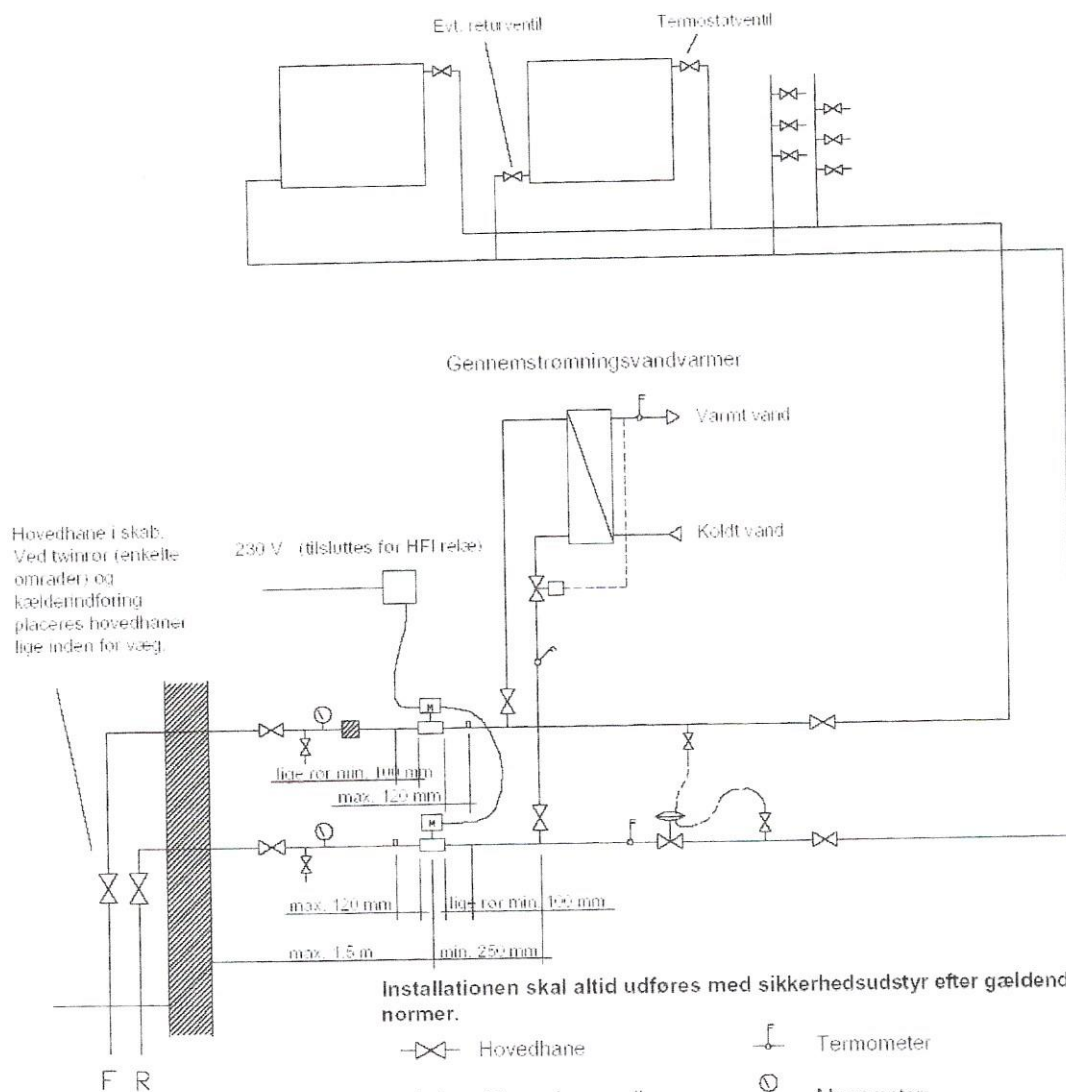

Installationen skal altid udføres med sikkerhedsudstyr efter gældende normer.


- | | |
|---|-------------------------------------|
| —X— Hovedhane | —f— Termometer |
| —X— Afspærringsventil | —o— Manometer |
| —X— Kontraventil | —T— T stykke med 1/2" til føler |
| —X— Snavssamlere | —C— Cirkulationspumpe |
| —X— Termostatventil | —M— Varmemaler (110 mm 3/4" pasren) |
| —X— Trykdifferensventil (placeres på frem eller retur efter ventilfabrikantens anvisninger) | |



Vemb Varmeværk A.m.b.a.
Tlf.: 9748 1699

DIREKTE ANLÆG
MED GENNEMSTRØMNINGSVANDVARMER

TEGN./ING. SA/RA	KL-NR.
MAL	TEGN.NR.
DATO 10.01.2007	GODKENDT
REV.DATO	

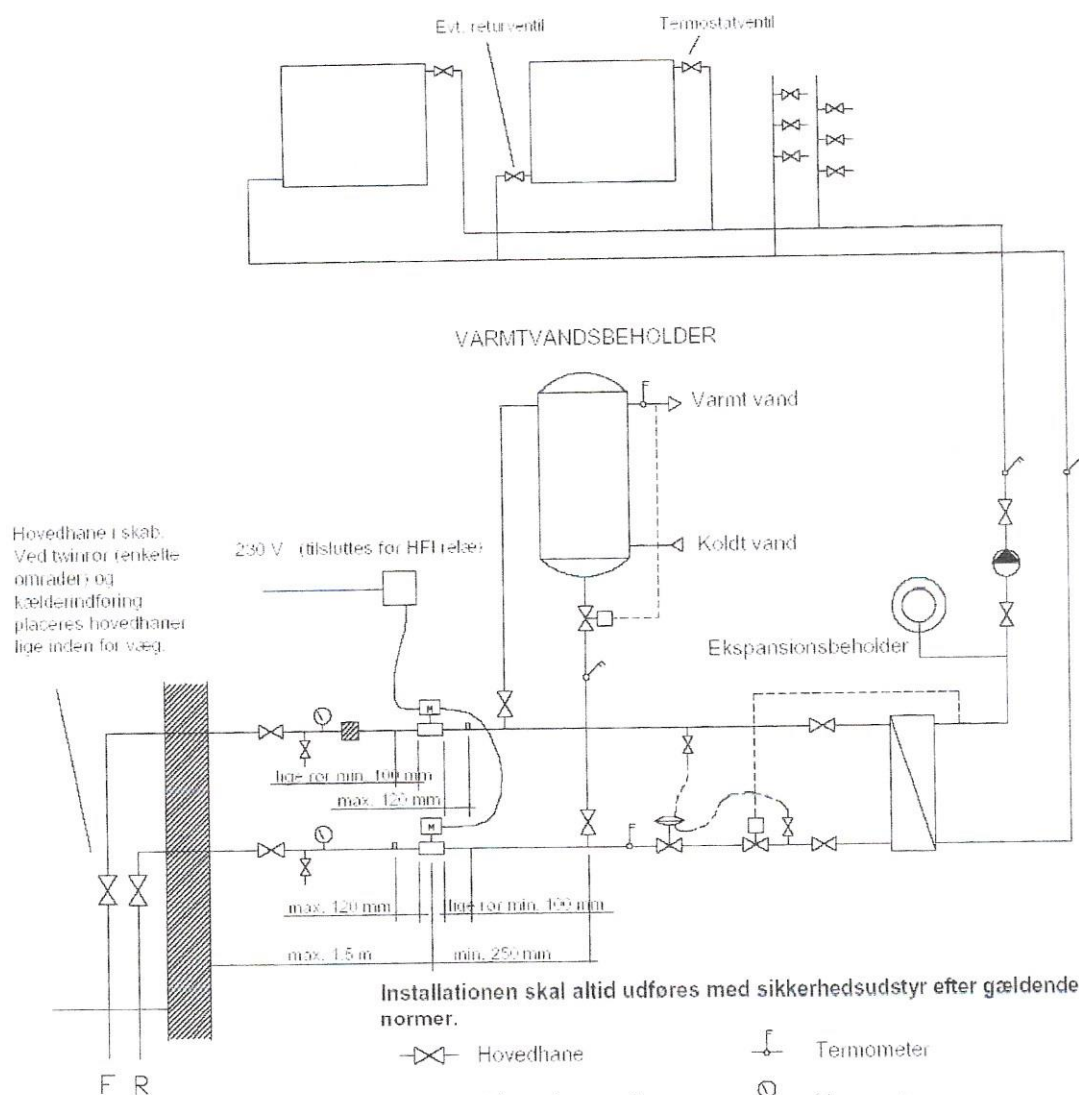

Installationen skal altid udføres med sikkerhedsudstyr efter gældende normer.


- | | |
|---|--------------------------------|
| Hovedhane | Termometer |
| Afspæringsventil | Manometer |
| Kontraventil | T stykke med 1/2" til føler |
| Snavssamler | Cirkulationspumpe |
| Termostatventil | Varmemaler (110 mm 3/4" pasen) |
| Trykdifferensventil (placeres på frem eller retur efter ventilfabrikantens anvisninger) | |



Vemb Varmeværk A.m.b.a.
Tlf.: 9748 1699

INDIREKTE ANLÆG
MED VARMTVANDSBEHOLDER

TEGN./ING. EA/EA	KL-NR.
MAL	TEGN. NR.
DATO 10.01.2007	GODKENDT
REV. DATO	

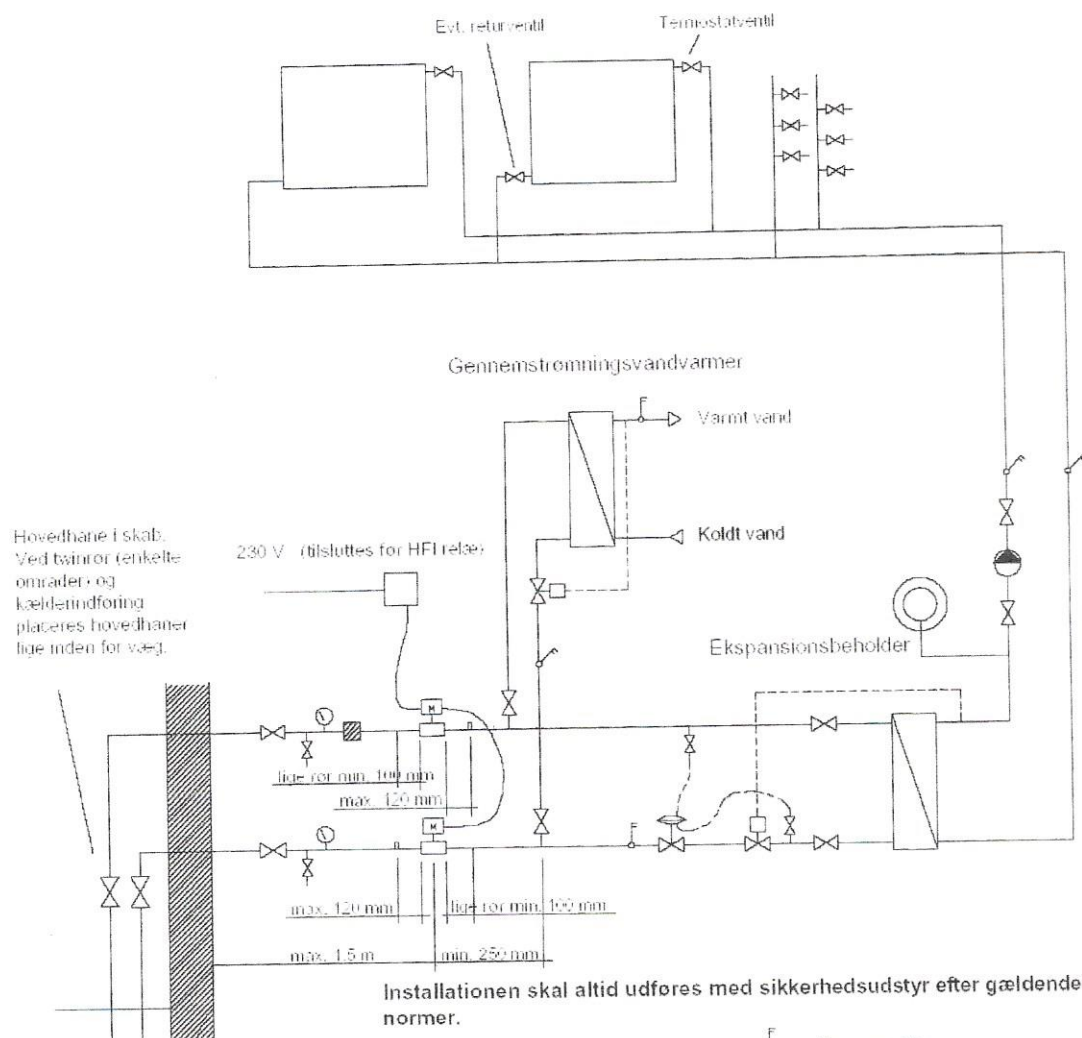

Installationen skal altid udføres med sikkerhedsudstyr efter gældende normer.

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| | Hovedhane | | Termometer |
| | Afspærringsventil | | Manometer |
| | Kontraventil | | T stykke med 1/2" til føler |
| | Snævssamler | | Cirkulationspumpe |
| | Termostatsventil | | Varmemåler (110 mm 3/4" passer) |
| | Trykdifferensventil (placeres på frem eller retur efter ventilfabrikantens anvisninger) | | |




Vemb Varmeværk A.m.b.a.
Tlf.: 9748 1699


INDIREKTE ANLÆG
MED GENNEMSTRØMNINGSVANDVARMER

TEGN./ING. EA/BA	KL-NR.
MÅL	TEGN.NR.
DATO 10.01.2007	GODKENDT
REV.DATO	

Individuel måler i hver lejlighed

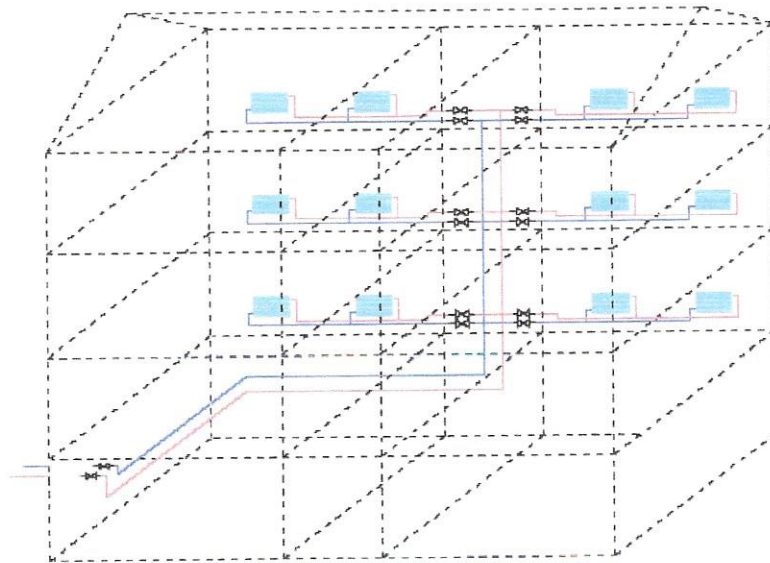

Individuel måler for hver lejlighed placeret i kælder

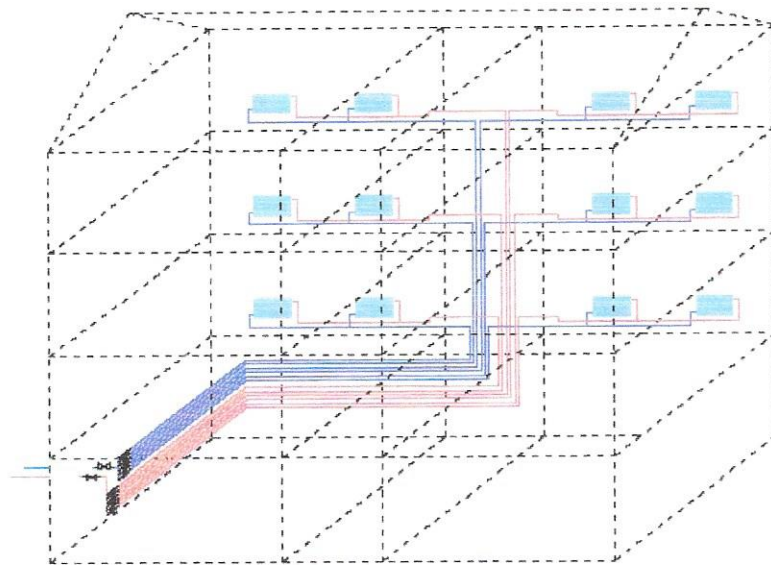

- X— Hovedhaner
- X— Afspærringsventil og måler




Vemb Varmeværk A.m.b.a.
Tlf.: 9748 1699

PRINCIPSKITSE FOR
INDIVIDUEL MALING

TEGN./ING. cs/ca	KL-NR.
MÅL	TEGN.NR.
DATO 08.08.2004	GODKENDT
REV.DATO	


HULMURISOLERING:

UDTRÆKNING AF HULMURISOLERING,
LETKUNDE ELLER POLYSTYROLKUGLER,
HINDRES VED INDSTØPNING AF
MINERALULD

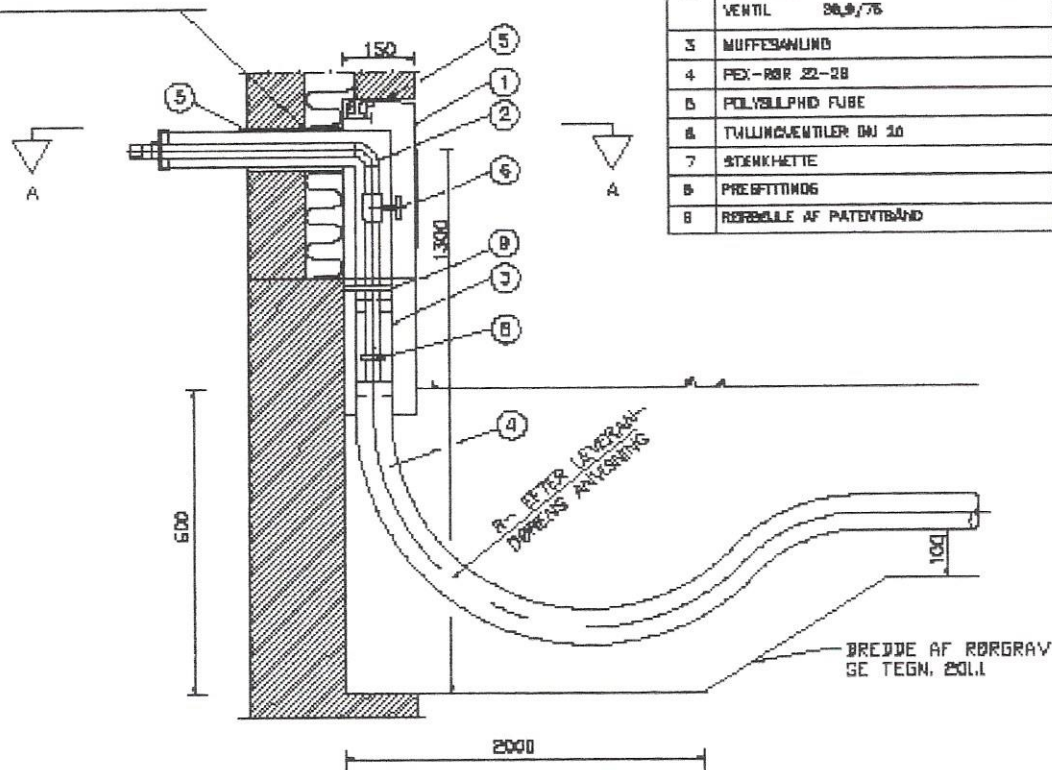

POS	BETEGNELSE
1	EGCARD STØBEGAS Hmax 850
2	PRÆFABRICERET BØJNING MED INDSTØBT VENTIL 20,9/75
3	MUFFESAMUND
4	PEX-RØR 22-28
5	POLYSULPHID FUGE
6	TVILLINGVENTILER DN 20
7	STENKHETTE
8	PREGFITTING
9	RØRBEULE AF PATENTBAND

SNIT A - A

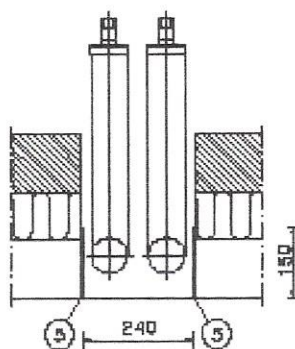

NOTE:

LØVENDIGE MÅL ER I MM
FUNDAMENT BØRHUGGES
800 MM UNDER JORDENS
OVERFLADE I EN BREDE AF
240 MM



Vemb Varmeværk A.m.b.a.
Tlf.: 9748 1699

HUSINDFØRING
MED INDBYGGET SKAB
OG FLEKSIBLE RØR

TECHN./TVE.	KL.-NR.
WFL	TECHN./TVE.
DAKT J.B. 00.00.00	DOCKENDT
REV.000	